
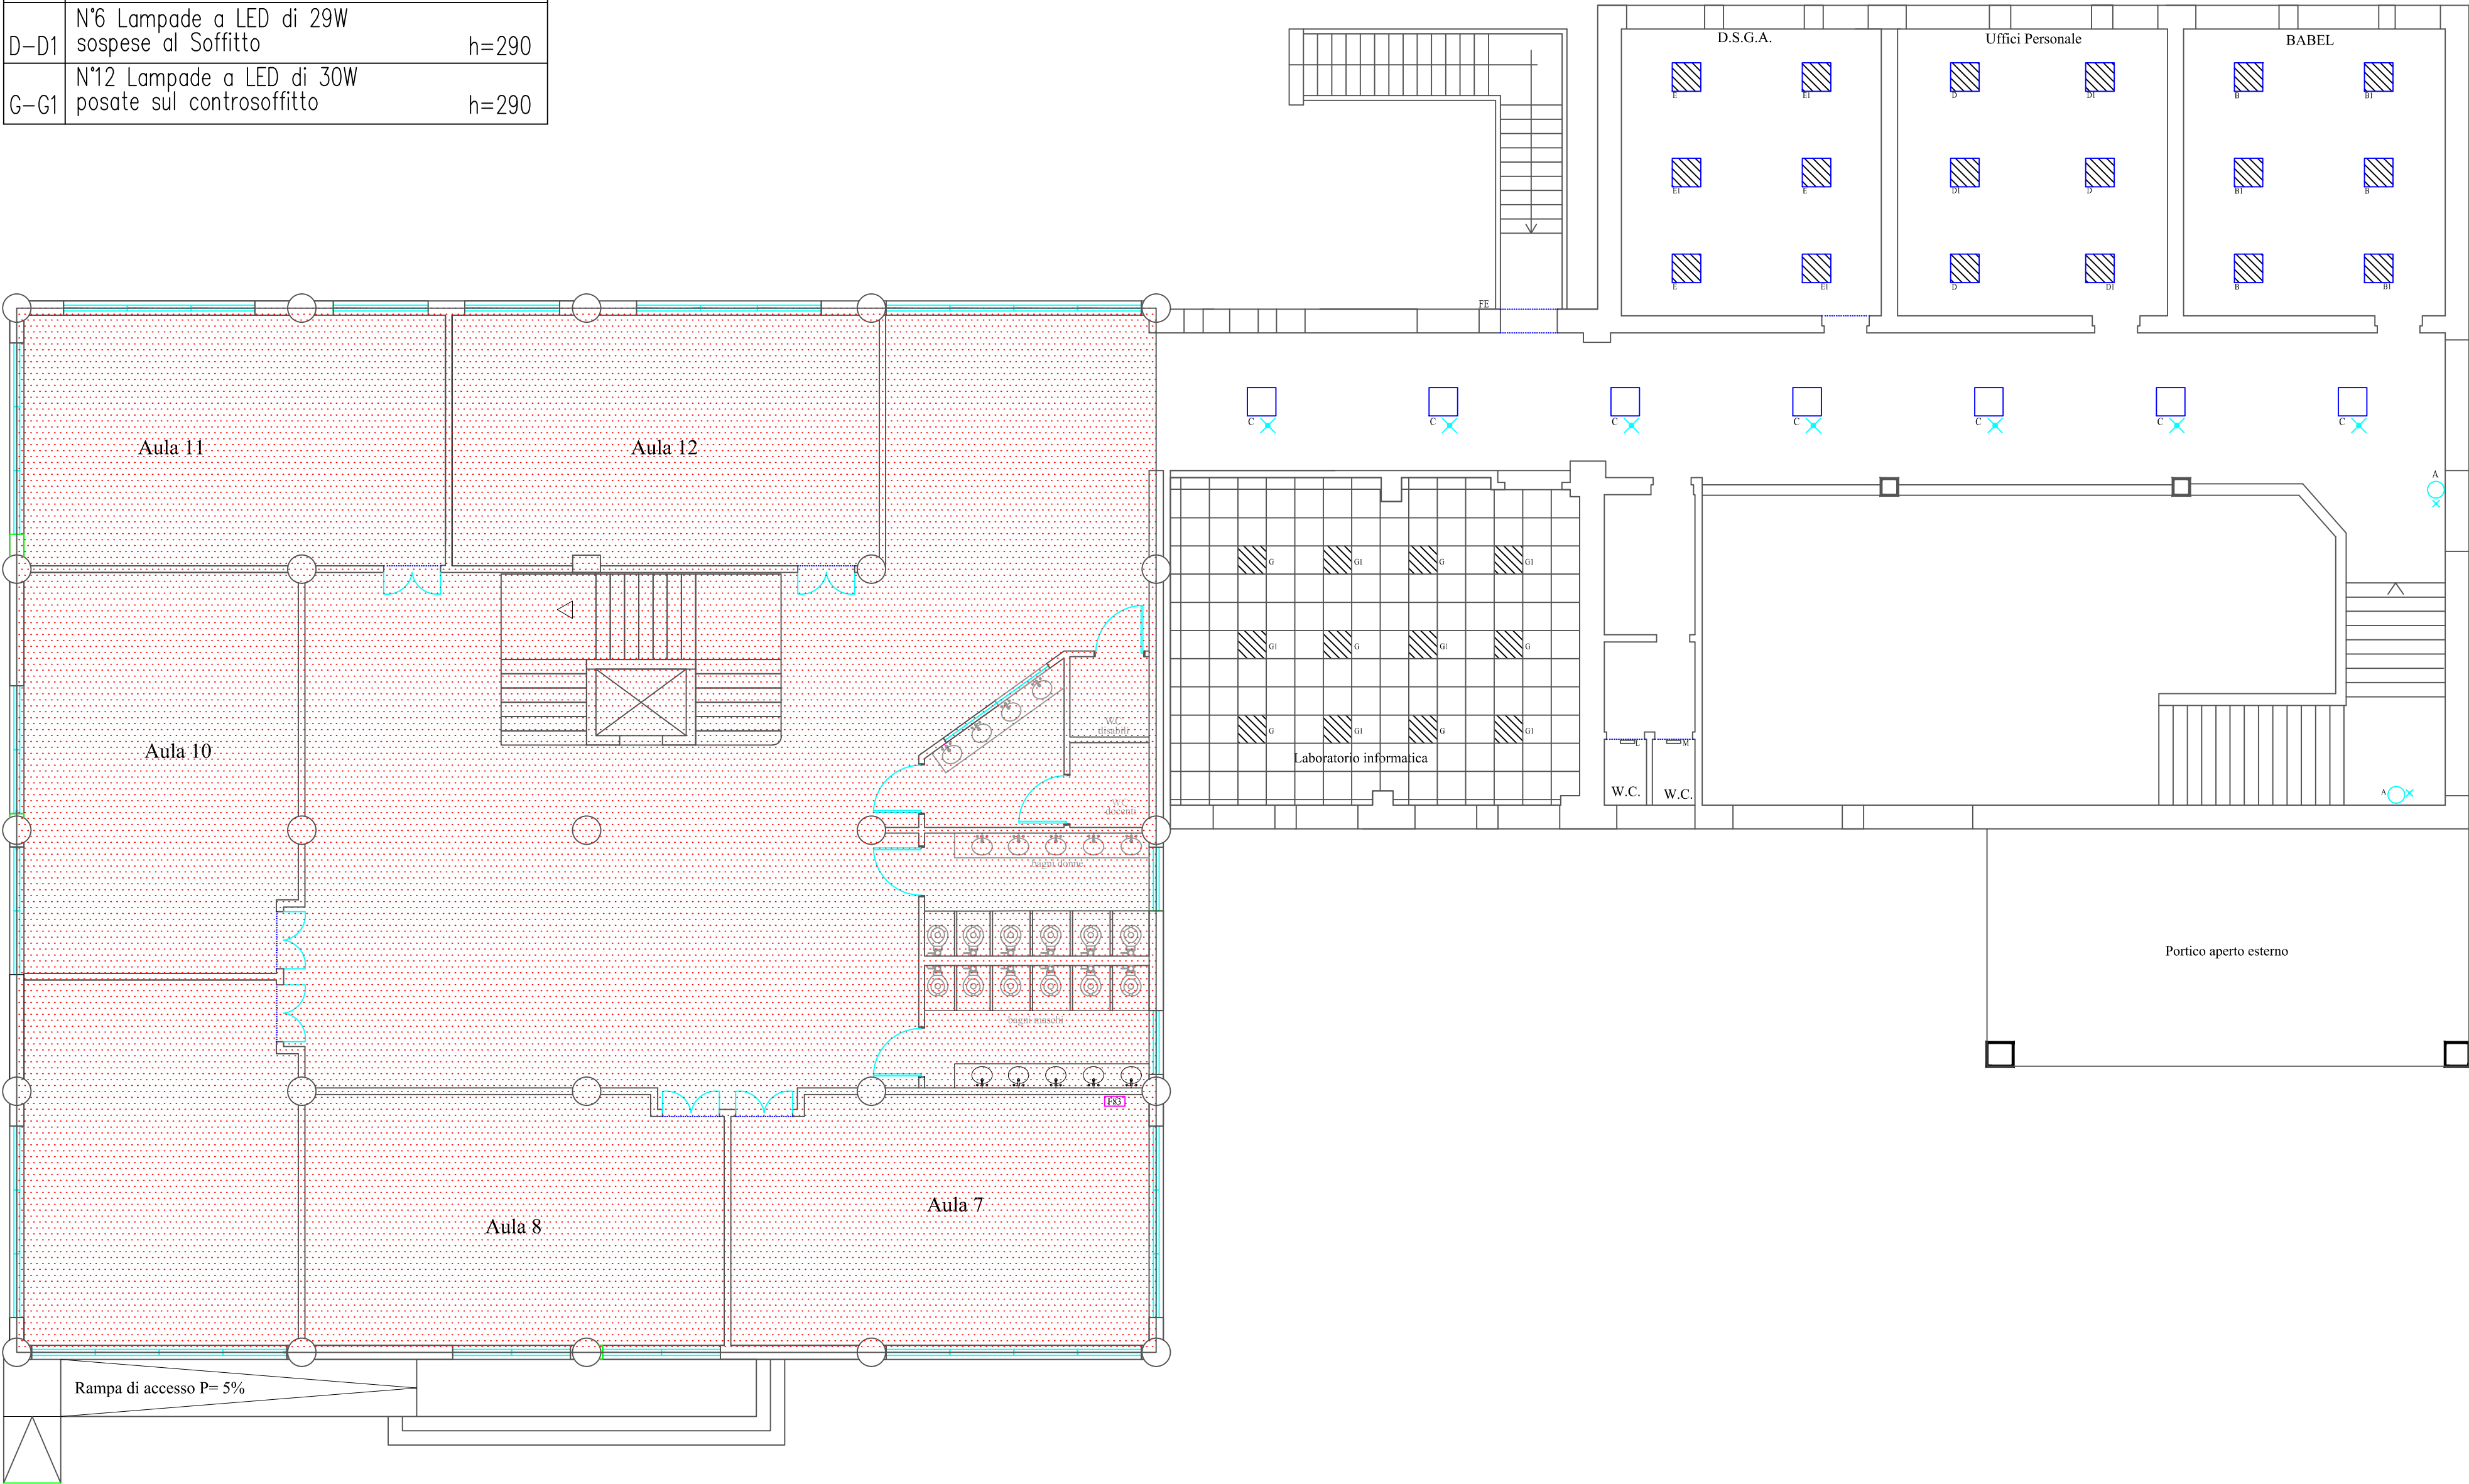


Lampade da installare 		
B-B1	N°6 Lampade a LED di 29W sospese al Soffitto	h=290
D-D1	N°6 Lampade a LED di 29W sospese al Soffitto	h=290
G-G1	N°12 Lampade a LED di 30W posate sul controsoffitto	h=290

-  LAMPADE DA INSTALLARE PER COMPLETAMENTO
-  LAMPADE GIA' INSTALLATE

L'ILLUMINAZIONE NELLA SALA INFORMATICA E' REGOLABILE



01					
00					
REV	DATA	CAUSALE	DESCRIZIONE MODIFICA	REDATTORE	VISTO
PROVINCIA DI COSENZA				<div></div> <div>PROVINCIA DI COSENZA</div>	
Oggetto: <b>COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO MAGISTRALE DI BELVEDERE MARITTIMO</b>					
Elaborato: <b>INTERVENTO DI COMPLETAMENTO</b> <b>Elaborati grafici impianti elettrici Corpo B</b> <b>Completamento impianto di illuminazione Corpo B piano primo</b>					
Progettazione e D.L. ing. Eugenio Artusi		Coordinamento Sicurezza		Il R.U.P. ing. Giuseppe Sicilia	
		Visti e approvazioni:		Livello prog.: <b>ESECUTIVO</b>	
				data:      Gennaio 2019	
				codice progetto: LP02_PRCs_19	
 <div>SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATA ING. EUGENIO ARTUSI 88060 SATRIANO - VIA MILANO, 4 TEL. E FAX: 0967.543092</div>		L'impresa:		disegnatore:	E.A.
				scala disegno:	1:100
				formato di stampa:	A0
				rapporto di stampa:	10:1